Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rybniku

ul. Kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail:psse.rybnik@pis.gov.pl

---

ONS-HKiŚ.4560.15.2018

Rybnik, dnia 29.03.2018r.

URZĄD GMINY LYSKI
P. Wójt
Wpł. 09-04-2018
godzina .....
Nr 2514 zał. .....

Wójt Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1A
44-295 Lyski

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Lyski za 2017r.

Woda jest podstawą życia. W myśl obowiązujących przepisów prawnych woda przeznaczona do spożycia przez ludzi podlega ocenie jej przydatności do spożycia, przeprowadzanej zarówno przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328 z póź. zm.), jak i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności lub w budynkach użyteczności publicznej, a także podlega nadzorowi sanitarnemu prowadzonemu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z póź. zm.).

Zasady przeprowadzania ocen jakości wody przez ww. przedsiębiorstwa i podmioty, jak również zasady prowadzenia nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone były na 2017 rok w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Nadmienić trzeba, iż w dniu 7 grudnia 2017r. wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.* Ogłoszono je dnia 11 grudnia 2017r. w Dz. U. pod poz. 2294 (data wejścia w życie nowego rozporządzenia to 11 stycznia 2018r.).

Podstawą wykonania przedmiotowej oceny były wyniki badań próbek wody badanych na przestrzeni całego 2017 roku. Badania, na zlecenie w.w. przedsiębiorstw i podmiotów, realizowały laboratoria posiadające akredytację i zatwierdzenie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a wykonywane były w następujących zakresach:

1. monitoringu kontrolnego (Mk), obejmującego parametry:

a/ dla wód pochodzących z ujęć powierzchniowych: *Escherichia coli*, baterie grupy coli, *Clostridium perfringens* łącznie ze sporami, temperatura, mętność, barwa, zapach, smak, odczyn pH, amonowy jon, przewodność elektryczna, glin,

b/ dla wód pochodzących z ujęć głębinowych: *Escherichia coli*, baterie grupy coli, temperatura, mętność, barwa, zapach, smak, odczyn pH, amonowy jon, przewodność elektryczna, mangan, żelazo,

2. monitoringu przeglądowego (Mp), obejmującego parametry:

Escherichia coli, paciorkowce kałowe (enterokoki), baterie grupy coli, OLM 22°C po 72h, *Clostridium perfringens* (łącznie z przetrwalnikami), akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki,1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, Σ THM, glin, amonowy jon, barwa, chlorki, mangan, mętność, OWO, odczyn pH, przewodność, siarczany, smak, sód, utlenialność z MnO_4, zapach, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, formaldehyd, magnez, srebro, tetrachlorometan,, trichlorometan, twardość ogólna.

Tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach przyjętego na 2017r. planu działania, przeprowadzał z kolei kontrole ww. przedsiębiorstw i podmiotów oraz wykonywał badania laboratoryjne pobranych próbek wody w zakresie uwzględniającym ewentualne ryzyko zdrowotne dla poszczególnych wodociągów i dobierając pod tym kątem odpowiednie parametry z następującego katalogu parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych:

Escherichia coli, bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe, Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami), OLM 22°C po 72h amonowy jon, arsen, azotany, azotyny, barwa, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, mangan, mętność, miedź, nikiel,odczyn pH, ogólny węgiel organiczny, ołów, przewodność elektryczna, rtęć, selen, siarczany, srebro, twardość ogólna, utlenialność, smak, zapach, żelazo, wapń, bar, cynk, stront, chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, Σ THM, trichloroeten, tetrachloroeten, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, tetrachlorometan, benzen, 1,2,3 –trichlorobenzen, 1,2,4 –tri chlorobenzen, 1,3,5 –tri chlorobenzen, Σ trichlorobenzenów, toluen, Σ o-,m-,p- ksylenu, etylobenzen, oraz pestycydy: epoksyd heptachloru, dieldryna, aldryna, HCB, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, heptachlor, pp"-DDE, pp"-DDD, DDt, endryna, izodryna, heksachlorobenzen, Σ pestycydów, azinofos metylowy, azinofos etylowy, chlorpiryfos, chlorpiryfos metylowy, diazynon, etion, fosalon, heksakonazol, maltion, mekarbam, metidation, paraokson metylowy, paration metylowy, paration etylowy, profenofos, terbufos, tolclofos metylowy, Σ pestcydów fosforoorganicznych.

Gmina Lyski liczy ok. 9,5 tys. mieszkańców. Prawie cała woda do spożycia dostarczana mieszkańcom pochodzi z ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie gminy. Tylko niewielka część terenu gminy (Pstrążna –Podlesie) zasilana jest wodą pochodzącą z ujęć powierzchniowych. Każda ze studni ujęciowych ma wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej, a dla ujęcia w Pstrążnej obowiązuje ponadto strefa ochrony pośredniej.

Na terenie gminy działają następujące strefy zaopatrzenia:

1. strefa zaopatrzenia w wodę z ujęcia głębinowego w Adamowicach – 232,2m^3/d,
2. strefa zaopatrzenia w wodę z ujęcia głębinowego w Dzimierzu – 119,7m^3/d,
3. strefa zaopatrzenia w wodę z ujęcia głębinowego w Lyskach – 113,0m^3/d,
4. strefa zaopatrzenia w wodę z ujęcia głębinowego w Suminie - 388,0m^3/d
5. strefa zaopatrzenia w wodę z ujęcia głębinowego w Suminie (PKP) – 51,2m^3/d,
6. strefa zaopatrzenia w wodę z ujęcia głębinowego w Zwonowicach – 112,0m^3/d,
7. strefa zaopatrzenia w wodę z ujęcia głębinowego w Pstrążnej – 82,0m^3/d,
8. strefa zaopatrzenia w wodę z ujęć powierzchniowych w Pstrążnej (Podlesie) – 15,0m^3/d.

Poniżej przedstawiono procentowy udział wód głębinowych i powierzchniowych w zaopatrzeniu gminy Lyski w wodę przeznaczona do spożycia.

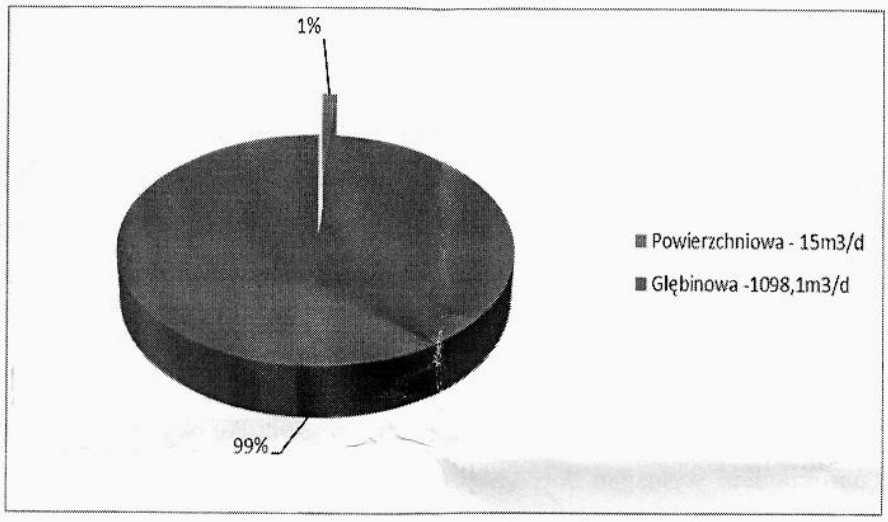

1. <u>Strefa zaopatrzenia w wodę pochodząca z ujęcia głębinowego w Adamowicach.</u>

Strefa obejmuje miejscowości Adamowice, Raszczyce i Żytną, liczące w 2017r. ogółem 2,6 tys. mieszkańców. Produkcją wody i jej dystrybucją zajmuje się Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Adamowice-Raszczyce-Żytna" w Adamowicach. Woda ujmowana z uwagi na podwyższony poziom żelaza i manganu uzdatniana jest na Stacji Uzdatniania Wody w Adamowicach w procesach napowietrzania i filtracji.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r:

- Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Adamowice-Raszczyce-Żytna" w Adamowicach wykonała badania 4 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 1 próbki w ramach monitoringu przeglądowego, pobieranych w 2 punktach monitoringowych: na Stacji Uzdatniania Wody w Adamowicach (woda podawana do sieci) oraz z kranu u odbiorcy. W jednej z próbek stwierdzono przekroczenie stężenia żelaza (260±50 µg/l). Przekroczenie to miało charakter incydentalny i nie stanowiło zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi.

W ramach planu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w 2017r:

- wykonano badania 3 próbek wody, pobieranych w 3 stałych punktach monitoringowych, w punkcie podawania wody do sieci na terenie stacji uzdatniania wody i z kranu u odbiorców. W 1 próbce stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli, w związku z czym wykonano badanie rekontrolne, które nie wykazało ich obecności (pojedyncze bakterie grupy coli są dopuszczalne, jeśli nie występują w kolejnych próbkach i do 5% próbek w ciągu roku). Pozostałe próbki w badanym zakresie spełniały obowiązujące wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody w powyższej strefie.

W ocenie rocznej jakości wody w strefie w 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

2. Strefa zaopatrzenia w wodę pochodząca z ujęcia głębinowego w Dzimierzu.

Strefa obejmuje miejscowości Dzimierz i Nową Wieś liczące w 2017r. ok. 960 mieszkańców.
Produkcją wody i jej dystrybucją zajmuje się Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Dzimierz-Nowa Wieś" w Dzimierzu. Woda na Stacji Uzdatniania Wody w Dzimierzu uzdatniana była w procesach: korekty odczynu (wodorotlenek sodu), napowietrzania i filtracji (usuwanie nadmiaru żelaza i manganu).
W 2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku wydał decyzję administracyjną w związku z naruszaniem wymagań dotyczących mętności oraz stężeń manganu i żelaza w wodzie podawanej do sieci (w decyzji określono dopuszczalne wielkości dla kwestionowanych parametrów, i tak dla mętności=1,5NTU, dla manganu=250µg/l i dla żelaza=500µg/l, oceniając jednocześnie wodę jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi. Od wydania decyzji Spółka trzykrotnie występowała do PPIS w Rybniku o przedłużenie terminu jej realizacji z powodu braku środków finansowych, koniecznych do wykonania działań naprawczych. Ostateczny termin ukończenia modernizacji obiektu wyznaczono na 31.12.2017r. Po przeprowadzonej modernizacji SUW w procesie uzdatniania zastosowano dodatkowo chlorowanie technologiczne (przed filtrami odżelaziającymi) oraz dezynfekcję końcową. W obydwu tych procesach wykorzystywany jest podchloryn sodu.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r:

- Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Dzimierz-Nowa Wieś" w Dzimierzu wykonała badania 5 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego, pobranych na Stacji Uzdatniania Wody w Dzimierzu oraz z kranu u odbiorcy. W próbkach stwierdzono podwyższoną mętność w 1 próbce: (1,75±0,53NTU), podwyższone stężenie żelaza w 4 próbkach: (380±38µg/l, 271±28µg/l, 486±49 µg/l, 1373±138 µg/l), podwyższone stężenie manganu w 4 próbkach (104±11 µg/l i 124±13 µg/l, 398±40 µg/l i 76,4±7,7 µg/l). Jednorazowo wystąpiło nieznacznie podwyższone stężenie niklu: 22,7±2,3µg/l. Zgodnie z ustaloną przyczyną nikiel pochodzi z warstwy wodonośnej, z której czerpana jest woda dla ujęcia, dlatego też prowadzone jest

wzmożone monitorowanie jego stężenia. Ponadto w 1 próbce stwierdzono podwyższone stężenie bromianów (28,8±7,2μg/l), które wystąpiło już po modernizacji stacji uzdatniania. Podmiot przedstawił wyniki kolejnych badań, które wykazały redukcję wartości tego parametru do poziomu 14,1±3,6μg/l, a następnie do wartości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami.

W ramach planu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w 2017r:

- wykonano badania 3 próbek pobieranych w 3 stałych punktach monitoringowych, w punkcie podawania wody do sieci na terenie Stacji Uzdatniania Wody i z kranu u odbiorców. W 2017 r. stwierdzono podwyższone wartości mętności w 2 próbkach (3±0,05NTU; 1,1±0,1NTU), żelaza w 2 próbkach (wynik: 230±45μg/l w obydwu przypadkach) oraz manganu w 1 próbce (104±19μg/l). Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody w powyższej strefie.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na SUW w Dzimierzu, obowiązującą decyzją administracyjną j.w. oraz wprowadzonymi bieżącymi działaniami naprawczymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku nie podjął działań administracyjnych.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w powyższej strefie zaopatrzenia w 2017r. została zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oceniona jako warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

3. Strefa zaopatrzenia w wodą pochodzącą z ujęcia głębinowego w Lyskach.

W strefie znajdueą się część miejscowości Lyski, licząca ogółem ok. 0,9 tys. mieszkańców. Ujmowaniem oraz dostawą wody zajmuje się Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Lyski-Sumina" w Lyskach. Woda ze studni głębinowej w Lyskach przesyłana jest bezpośrednio odbiorcom (bez uzdatniania). Studnia ma strefę ochrony bezpośredniej.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r:

- Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Lyski-Sumina" wykonała badania 4 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego. Próbki pobrano w punkcie czerpalnym na terenie ujęcia. Próbki w zakresie badanych parametrów spełniały obowiązujące wymagania.

W ramach planu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w 2017r:

- organ PIS w Rybniku wykonał badania 1 próbki wody, pobranej w punkcie czerpalnym na terenie ujęcia. Próbka w badanym zakresie spełniała obowiązujące wymagania dla wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi.

Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody w powyższej strefie.

W ocenie rocznej jakości wody w strefie w 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził jej przydatność do spożycia przez ludzi.

4. Strefa zaopatrzenia zasilana wodą pochodzącą z ujęcia głębinowego w Suminie.

Strefa obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Sumina, Lyski (część) i Bogunice liczące ogółem ok. 2,6 tys. mieszkańców. Za ujęcie i dostawę wody odpowiada Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Lyski- Sumina" w Lyskach. Woda zasilająca strefę produkowana jest na Stacji Uzdatniania Wody w Suminie z zastosowaniem następujących procesów: napowietrzania, chemicznego odmanganiania, odżelaziania, filtracji, korekty odczynu wodorotlenkiem sodu, dezynfekcji końcowej podchlorynem sodu. Studnia ujęciowa ma wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r:

- Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Lyski-Sumina" wykonała badania 4 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego. Próbki pobrano z punktu czerpalnego na terenie Stacji Uzdatniania wody w miejscu podawania wody do sieci. Próbki spełniały wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach planu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w 2017r:

- wykonano badania 2 próbek wody, pobieranych w 2 stałych punktach monitoringowych, w miejscu podawania wody do sieci i z kranu u odbiorców. Próbki w badanym zakresie spełniały obowiązujące wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody w powyższej strefie.

W ocenie rocznej jakości wody w 2017r. w strefie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

5. Strefa zaopatrzenia w wodę pochodząca z ujęcia głębinowego w Suminie (PKP).

Strefa obejmuje część miejscowości Sumina liczącą w 2017r. ok. 100 mieszkańców. Woda przed dystrybucją poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu. Za ujmowanie i dystrybucję wody odpowiada PKP S.A. Warszawa Oddział Nieruchomości w Katowicach, ul. Dworcowa 3, 40-074 Katowice.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r:

- dostawca wody wykonał badania 2 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego, pobieranych na sieci rozdzielczej w hydroforni. Próbki w badanym zakresie spełniały obowiązujące wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach planu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w 2017r:

- wykonano badania 2 próbek wody, pobieranych w 2 stałych punktach monitoringowych, na sieci rozdzielczej w hydroforni i z kranu u odbiorców. Próbki w badanym zakresie spełniały obowiązujące wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody w powyższej strefie.

W ocenie rocznej jakości wody w 2017r. w strefie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

6. Strefa zaopatrzenia w wodę pochodzącą z ujęcia głębinowego w Pstrążnej.

Strefa obejmuje miejscowość Pstrążna, za wyjątkiem Podlesia, liczącą ok. 800 mieszkańców. Ujmowaniem wody, jej produkcją oraz dystrybucją zajmuje się Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna w Pstrążnej. Woda uzdatniana jest na Stacji Uzdatniania Wody w Pstrążnej w procesach: napowietrzania, korekty odczynu na naturalnym, alkalizującym złożu filtracyjnym, filtracji (redukcja żelaza i manganu), dezynfekcji mechanicznej lampą UV. W technologii uzdatniania wody przewidziano również korektę odczynu wodorotlenkiem sodu oraz dezynfekcję chemiczną podchlorynem sodu, ale dotychczas z tych procesów nie korzystano.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r:

Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna w Pstrążnej wykonała badania 2 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego. Próbki w badanym zakresie spełniały obowiązujące wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach planu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w 2017r:

- wykonano badania 2 próbek, pobierając je w 2 stałych punktach monitoringowych wytypowanych na stacji uzdatniania wody (woda podawana do sieci) i z kranu u konsumenta. Próbki w badanym zakresie spełniały obowiązujące wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, za wyjątkiem nieznacznie przekroczonego stężania azotanów (50,2±9,9 mg/l). Ze względu

na incydentalny charakter przekroczenia i jego minimalną wartość, nie stanowiło ono zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody. Dodatkowo powiadomiono podmiot, który podjął działania naprawcze.

Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody w powyższej strefie.

W ocenie rocznej jakości wody w strefie w 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

7. Strefa zaopatrzenia w wodę w Pstrążnej-Podlesie (*woda pochodząca z ujęć powierzchniowych*).

W strefie znajduje się dzielnica Pstrążnej - Podlesie, licząca ok. 150 mieszkańców. Woda do strefy dostarczana jest siecią dystrybucyjną należącą do PWiK Sp. z o. o. w Wodzisławiu i pochodzi ze stref „Goczałkowice"* i „Mikołów"*. Dystrybucją wody w strefie zajmuje się Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna w Pstrążnej.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r:

Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna w Pstrążnej wykonała badania 2 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 1 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego. Próbki wody spełniały obowiązujące wymagania w badanym zakresie za wyjątkiem podwyższonej mętności 2,6±0,3 NTU i nieprawidłowości zmian zapachu w 1 próbce. Podmiot podjął działania naprawcze oraz wykonał ponowne badania, które nie wykazały przekroczeń tych parametrów.
Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody w powyższej strefie.

W ocenie rocznej jakości wody w strefie w 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

8. Strefa zaopatrzenia w wodę pochodzącą z ujęcia głębinowego w Zwonowicach.

W strefie znajduje się miejscowość Zwonowice, licząca w 2017r. ok. 1,4 tys. mieszkańców. Woda ujmowana obciążona jest dużym stężeniem żelaza, w związku z tym poddawana jest uzdatnieniu w procesach napowietrzania i filtracji oraz dezynfekcji mechanicznej za pomocą lampy UV. Ujmowaniem wody, jej produkcją oraz dystrybucją zajmuje się Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna z o. o. „Zwonowice" w Likwidacji w Zwonowicach.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2017r:

Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna w Zwonowicach wykonała badania 4 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i 1próbki w zakresie monitoringu przeglądowego, pobieranych w 2 punktach

monitoringowych, na terenie SUW w miejscu podawania wody do sieci oraz z kranu u konsumenta. Próbki spełniały obowiązujące wymagania, za wyjątkiem podwyższonej mętności w 2 próbkach (1,6±0,2NTU oraz 1,7±0,2NTU).

W ramach planu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w 2017r:

- wykonano badania 3 próbek wody pobierając je w 3 stałych punktach monitoringowych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscu podawania wody do sieci oraz z kranu u konsumenta. Próbki w badanym zakresie spełniały obowiązujące wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych w związku ze spożyciem wody w powyższej strefie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w ocenie rocznej jakości wody w strefie w 2017r. stwierdził jej przydatność do spożycia przez ludzi.

* strefy zasilania „Goczałkowice" i „Mikołów", są strefami wyznaczonymi i nazwanymi przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach w ramach posiadanej infrastruktury, służącej do zaopatrywania w wodę do spożycia mieszkańców woj. śląskiego.

Otrzymują:
1. Adresat
Do wiadomości:
2. Starosta Powiatu Rybnickiego
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
3. ONS-HKiŚ – a/a

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Rybniku
dr inż. Michał Dudek